




ХУШУ

30.04.2025 03-03/197 №
Шупашкар хули

ПРИКАЗ

30.04.2025 № 03-03/197
г. Чебоксары

**Об утверждении нормативов
технологических потерь при
передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям,
нормативов удельного расхода
топлива при производстве тепловой
энергии Администрации
Яльчикского муниципального
округа (Котельная 2-2 по адресу с.
Яльчики, ул. Октябрьская, д. 8а) на
2025 - 2034 годы**

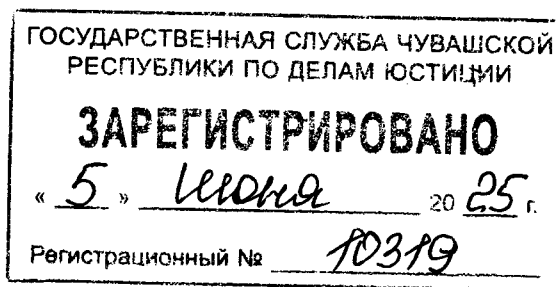

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Администрации Яльчикского муниципального округа (Котельная 2-2 по адресу с. Яльчики, ул. Октябрьская, д. 8а) на 2025 - 2034 годы (приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу нормативы удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии Администрации Яльчикского муниципального округа (Котельная 2-2 по адресу с. Яльчики, ул. Октябрьская, д. 8а) на 2025 - 2034 годы (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Филиппову Е.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр

В.М. Максимов

Утверждены
приказом Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики
от 30.04.2025 № 03-03/197

(приложение № 1)

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по
тепловым сетям Администрации Яльчикского муниципального округа (Котельная
2-2 по адресу с. Яльчики, ул. Октябрьская, д. 8а) на 2025 - 2034 годы

№ п/п	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2025-2034 годы		
		Потери теплоносителей, пар (т), вода (м3)	Потери тепловой энергии, тыс.Гкал	Расход электроэнерг ии, тыс.кВт.ч
1	2	3	4	5
1.	Администрация Яльчикского муниципального округа (Котельная 2-2 по адресу с. Яльчики, ул. Октябрьская, д. 8а)	Теплоноситель - пар		
		-	-	-
		Теплоноситель – вода		
		4,17	0,01019	-

Утверждены
приказом Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики
от 30.04.2025 № 03-03/197

(приложение № 2)

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой
с коллекторов источников тепловой энергии Администрации Яльчикского
муниципального округа (Котельная 2-2 по адресу с. Яльчики, ул. Октябрьская, д. 8а)
на 2025 - 2034 годы

№ п.п.	Показатели	Администрация Яльчикского муниципального округа (Котельная 2-2 по адресу с. Яльчики, ул. Октябрьская, д. 8а)
		2025-2034 годы
1	2	3
1.	Норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии для Администрации Яльчикского муниципального округа (Котельная 2-2 по адресу с. Яльчики, ул. Октябрьская, д. 8а), кг.у.т./Гкал в том числе для:	168,30
1.1.	Котельная 2-2; Чувашская Республика, Яльчикский муниципальный округ, с. Яльчики, ул. Октябрьская, д. 8а	168,30
2.	Норматив удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал, для Администрации Яльчикского муниципального округа (Котельная 2-2 по адресу с. Яльчики, ул. Октябрьская, д. 8а), кг.у.т./Гкал в том числе для:	169,41
2.1.	Котельная 2-2; Чувашская Республика, Яльчикский муниципальный округ, с. Яльчики, ул. Октябрьская, д. 8а	169,41