




ХУШУ

15.05.2025 03-03/232 №
Шупашкар хули

ПРИКАЗ

15.05.2025 № 03-03/232
г. Чебоксары

**Об утверждении нормативов
технологических потерь при
передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям,
нормативов удельного расхода
топлива на производство единицы
тепловой энергии, отпускаемой с
коллекторов источников тепловой
энергии МУП ЖКУ Цивильского
муниципального округа
на 2026 - 2030 годы**

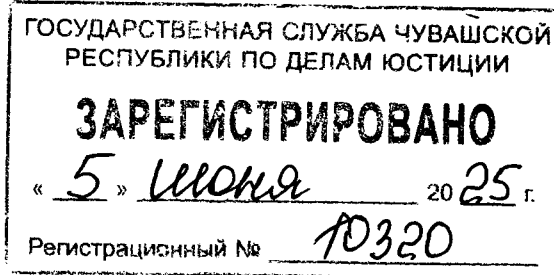

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП ЖКУ Цивильского муниципального округа на 2026 - 2030 годы (приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу нормативы удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии МУП ЖКУ Цивильского муниципального округа на 2026 - 2030 годы (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Филиппову Е.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр

В.М. Максимов

Утверждены
приказом Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики
от 15.05.2025 № 03-03/232

(приложение № 1)

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по
тепловым сетям МУП ЖКУ Цивильского муниципального округа
на 2026 - 2030 годы

№ п/п	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2026-2030 годы		
		Потери теплоносителей, пар (т), вода (м3)	Потери тепловой энергии, тыс.Гкал	Расход электроэнерг ии, тыс.кВт.ч
1	2	3	4	5
1.	МУП ЖКУ Цивильского муниципального округа	Теплоноситель - пар		
		-	-	-
		Теплоноситель – вода		
		2223,21	2,130*	-

* значение отражено на уровне фактических значений технологических потерь, полученных на основании показаний приборов учета, так как их величина ниже расчетных значений равных 2,39589 тыс. Гкал и соответственно в норматив включаются фактические значения технологических потерь в соответствии с пунктом 6 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 марта 2009 г., регистрационный № 13513).

Утверждены
приказом Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики
от 15.05.2025 № 03-03/232

(приложение № 2)

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии,
отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии МУП ЖКУ
Цивильского муниципального округа на 2026 - 2030 годы

№ п.п.	Показатели	МУП ЖКУ Цивильского муниципального округа
		2026-2030 годы
1.	Норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии МУП ЖКУ Цивильского муниципального округа, кг.у.т./Гкал в том числе для:	155,02
1.1.	Котельная № 2, ул. Юбилейная, д.7а	153,57
1.2.	Топочная котельная, ул. Павла Иванова, д.7в	158,64
1.3.	Топочная котельная, ул. Гагарина, д.41а	156,87
1.4.	Топочная котельная, ул. Маяковского, д.47	161,68
1.5.	Топочная котельная, ул. Николаева, д.8е	163,53
1.6.	Топочная котельная, ул. Мичурина, д.20а	158,68
1.7.	Котельная МБОУ ЦСОШ №2	154,06
1.8.	Топочная котельная, ул. Гагарина, д.5/2	155,18
1.9.	Топочная котельная, ул. Шоссейная, д.18а	157,70
1.10.	Топочная котельная, ул. Павла Иванова, д.8/4	155,11
1.11.	Топочная котельная, ул. Николаева, д.14а	161,49
1.12.	Топочная котельная, ул. Павла Иванова, д.9в	158,71
1.13.	Топочная котельная, ул. Северная, д.1	157,52
1.14.	Котельная №3, д. Вторые Вурманкасы	154,48
1.15.	Котельная №10, с.Богатырево	155,37
2.	Норматив удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал МУП ЖКУ Цивильского	156,23

	муниципального округа, кг.у.т./Гкал в том числе для:	
2.1.	Котельная № 2, ул. Юбилейная, д.7а	155,28
2.2.	Топочная котельная, ул. Павла Иванова, д.7в	159,52
2.3.	Топочная котельная, ул. Гагарина, д.41а	157,69
2.4.	Топочная котельная, ул. Маяковского, д.47	163,12
2.5.	Топочная котельная, ул. Николаева, д.8е	164,96
2.6.	Топочная котельная, ул. Мичурина, д.20а	159,52
2.7.	Котельная МБОУ ЦСОШ №2	155,10
2.8.	Топочная котельная, ул. Гагарина, д.5/2	155,95
2.9.	Топочная котельная, ул. Шоссейная, д.18а	158,81
2.10.	Топочная котельная, ул. Павла Иванова, д.8/4	156,09
2.11.	Топочная котельная, ул. Николаева, д.14а	162,44
2.12.	Топочная котельная, ул. Павла Иванова, д.9в	159,50
2.13.	Топочная котельная, ул. Северная, д.1	158,89
2.14.	Котельная №3, д. Вторые Вурманкасы	155,20
2.15.	Котельная №10, с.Богатырево	156,25