



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 января 2025 г. № 2-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
расположенным на территории рабочего поселка Октябрьский
Устьянского муниципального округа Архангельской области,
эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью
«Группа компаний «УЛК», на 2026 – 2030 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории рабочего поселка Октябрьский Устьянского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», на 2026 – 2030 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

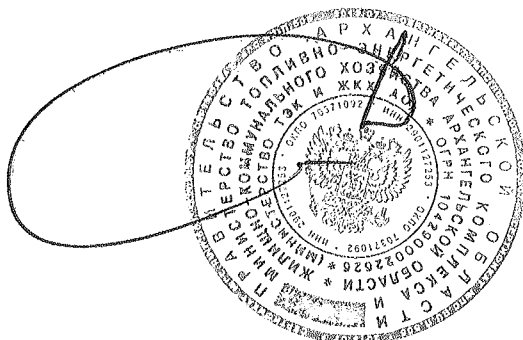

Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 15 января 2025 г. № 2-пн

НОРМАТИВЫ
 технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
 расположенным на территории рабочего поселка Октябрьский Устьянского муниципального округа
 Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью
 «Группа компаний «УЛК», на 2026 – 2030 годы

Расположение тепловых сетей	Нормативы									
	технологических потерь теплоносителя, куб. м					технологических потерь тепловой энергии, Гкал				
	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
Тепловые сети, расположенные по адресу: пос. Октябрьский, Устьянский район, Архангельская область, в том числе	20 304,45	20 304,45	20 304,45	20 304,45	20 304,45	21 661,09	21 661,09	21 661,09	21 661,09	21 661,09
сети отопления	17 459,77	17 459,77	17 459,77	17 459,77	17 459,77	13 552,48	13 552,48	13 552,48	13 552,48	13 552,48
сети горячего водоснабжения	2 844,68	2 844,68	2 844,68	2 844,68	2 844,68	8 108,61	8 108,61	8 108,61	8 108,61	8 108,61