



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 марта 2025 г. № 30-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов потерь питьевой и технической воды при ее транспортировке в централизованных системах водоснабжения, расположенных на территории Архангельской области, эксплуатируемых ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, на 2026 – 2030 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и подпунктом 70 пункта 8 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы потерь питьевой и технической воды при ее транспортировке в централизованных системах водоснабжения, расположенных на территории Архангельской области, эксплуатируемых ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, на 2026 – 2030 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

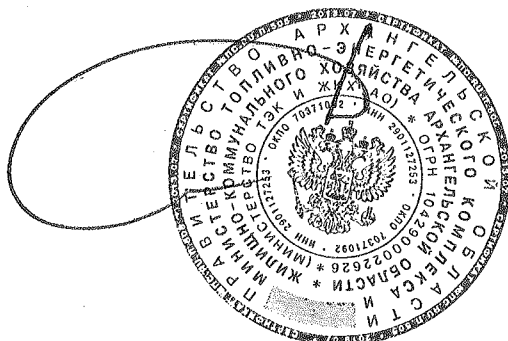

Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 24 марта 2025 г. № 30-пн

НОРМАТИВЫ
потерь питьевой и технической воды при ее транспортировке
в централизованных системах водоснабжения, расположенных
на территории Архангельской области, эксплуатируемых
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, на 2026 – 2030 годы

| Место расположения централизованных систем водоснабжения | Вид холодной воды | Нормативы потерь питьевой и технической воды при ее транспортировке в централизованных системах водоснабжения, % | | | | |
|---|-------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| | | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Централизованные системы водоснабжения, расположенные на территории деревни Черный Яр Приморского муниципального округа Архангельской области (военные городки № 7 и № 48), эксплуатируемые ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | питьевая вода | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Централизованные системы водоснабжения, расположенные на территории городского округа «Город Архангельск» (военные городки № 12, № 13, № 42, № 36, № 127, № 140, № 49, № 134, № 72, № 38, Суворова ул., д.35, Набережная Северной Двины, д. 47, Северодвинская ул., д. 71), эксплуатируемые ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | питьевая вода | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Централизованные системы водоснабжения, расположенные на территории поселка Ненокса муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» (военный городок № 24), эксплуатируемые ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | питьевая вода | 18,37 | 18,37 | 18,37 | 18,37 | 18,37 |

| Место расположения централизованных систем водоснабжения | Вид холодной воды | Нормативы потерь питьевой и технической воды при ее транспортировке в централизованных системах водоснабжения, % | | | | |
|--|-------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| | | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Централизованные системы водоснабжения, расположенные на территории деревни Рембуево Хомогорского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемые ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | техническая вода | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,4 8 | 1,48 |