



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 20.02.2025 № 1-3.25-108/25


г. Южно-Сахалинск

**О пересмотре тарифов и долгосрочных параметров регулирования ООО
РВК-Сахалин» на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
установленных приказом региональной энергетической комиссии
Сахалинской области от 27 декабря 2021 года № 105-ОКК «Об
установлении тарифов общества с ограниченной ответственностью
«РВК-Сахалин» на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение на долгосрочный период 2022 - 2070 годов»**

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 33 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», учитывая итоги заседания региональной энергетической комиссии Сахалинской области (протокол от 20 февраля 2025 года № 11), приказываю:

1. Внести следующие изменения в приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 27.12.2021 № 105-ОКК «Об установлении тарифов общества с ограниченной ответственностью «РВК-Сахалин» на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на долгосрочный период 2022 - 2070 годов» с учетом изменений, внесенных приказами

1-3.25-152/25(п) (1.0)

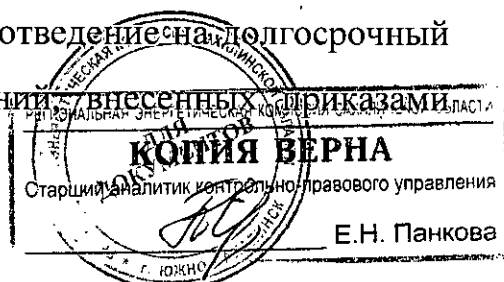

региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 14.02.2022 № 5-ОКК, от 18.11.2022 № 95-ОКК, от 21.03.2023 № 1-3.25-111/23, от 14.12.2023 № 1-3.25-850/23, от 19.03.2024 № 1-3.25-226/24, от 12.12.2024 № 1-3.25-1022/24:

1.1. в приложении 1:

1.1.1. в строке 7 раздела 2 цифры «1 109 984» заменить цифрами «1 129 319»;

1.1.2. в строке 4 раздела 5 цифры «124,93» заменить цифрами «127,11»;

1.2. в приложении 2:

1.2.1. в строке 2 раздела 2 цифры «1 319 615» заменить цифрами «990 676»;

1.2.2. в строке 4 раздела 5 цифры «150,20» заменить цифрами «112,76»;

1.3. в приложении 3:

1.3.1. в разделе «Питьевая вода (питьевое водоснабжение)» строки 4 – 49 изложить в редакции приложения 1 к настоящему приказу.

1.3.2. в разделе «Водоотведение» строки 4 – 49 изложить в редакции приложения 2 к настоящему приказу;

1.4. в приложении 4:



1.4.1. в строке «2025» раздела 1 «Питьевая вода (питьевое водоснабжение)» цифры «99,82» заменить цифрами «102,48»;

1.4.2. в строке «2025» раздела 3 «Водоотведение» цифры «125,74» заменить цифрами «82,98».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 марта 2025 года.

3. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» и разместить на официальном сайте региональной энергетической комиссии Сахалинской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель

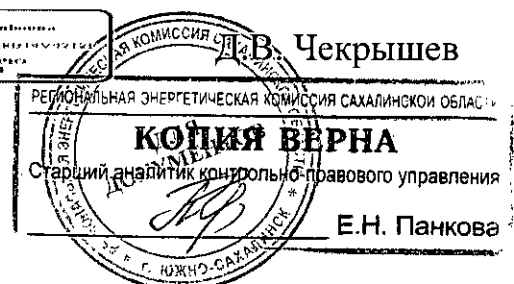


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу региональной
энергетической комиссии
Сахалинской области

№ 1-3.25-108/25 от 20.02.2025

«

4.	2025	x	1,42	46,13	46,15	0,490	0,075
5.	2026	x	1,45	92,47	43,36	0,487	0,075
6.	2027	x	1,47	89,39	40,57	0,484	0,075
7.	2028	x	1,50	53,93	37,79	0,481	0,075
8.	2029	x	1,51	59,46	35,00	0,478	0,075
9.	2030	x	1,53	82,99	32,28	0,475	0,075
10.	2031	x	1,54	78,23	29,92	0,461	0,075
11.	2032	x	1,55	88,56	27,93	0,412	0,075
12.	2033	x	1,56	64,59	26,67	0,390	0,075
13.	2034	x	1,56	43,79	25,96	0,390	0,075
14.	2035	x	1,56	33,45	25,33	0,384	0,075
15.	2036	x	1,56	39,76	24,75	0,384	0,075
16.	2037	x	1,56	1,37	24,24	0,384	0,075
17.	2038	x	1,55	0,03	23,82	0,378	0,075
18.	2039	x	1,55	0,03	23,29	0,378	0,075
19.	2040	x	1,54	0,03	22,76	0,378	0,075
20.	2041	x	1,53	0,03	22,32	0,378	0,075
21.	2042	x	1,53	0,03	22,03	0,372	0,075
22.	2043	x	1,52	0,03	21,43	0,372	0,075
23.	2044	x	1,51	0,03	20,87	0,372	0,075
24.	2045	x	1,50	0,04	20,33	0,372	0,075

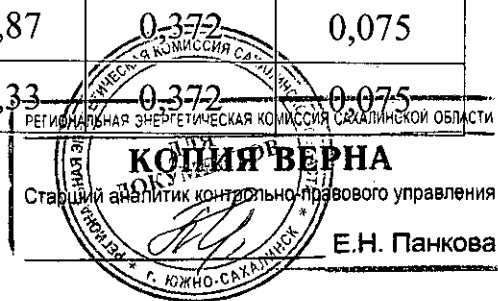

25.	2046	x	1,49	0,04	19,95	0,367	0,075
26.	2047	x	1,48	0,04	19,52	0,367	0,075
27.	2048	x	1,47	0,04	19,07	0,367	0,075
28.	2049	x	1,46	0,04	18,63	0,367	0,075
29.	2050	x	1,45	0,04	18,32	0,361	0,075
30.	2051	x	1,44	0,04	17,90	0,361	0,075
31.	2052	x	1,43	0,04	17,50	0,361	0,075
32.	2053	x	1,42	0,04	17,20	0,355	0,075
33.	2054	x	1,42	0,04	16,81	0,355	0,075
34.	2055	x	1,41	0,04	16,43	0,355	0,075
35.	2056	x	1,40	0,04	16,08	0,355	0,075
36.	2057	x	1,39	0,05	15,74	0,355	0,075
37.	2058	x	1,38	0,05	15,41	0,355	0,075
38.	2059	x	1,37	0,05	15,10	0,355	0,075
39.	2060	x	1,36	0,05	14,79	0,355	0,075
40.	2061	x	1,35	0,05	14,49	0,355	0,075
41.	2062	x	1,34	0,05	14,20	0,355	0,075
42.	2063	x	1,33	0,05	13,92	0,355	0,075
43.	2064	x	1,33	0,05	13,65	0,355	0,075
44.	2065	x	1,32	0,05	13,38	0,355	0,075
45.	2066	x	1,31	0,05	13,12	0,355	0,075
46.	2067	x	1,30	0,05	12,86	0,355	0,075
47.	2068	x	1,29	0,05	12,61	0,355	0,075
48.	2069	x	1,29	0,06	12,37	0,355	0,075
49.	2070	x	1,28	0,06	10,65	0,355	0,075




ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу региональной
энергетической комиссии
Сахалинской области

№ 1-3.25-108/25 от 20.02.2025

«

4.	2025	x	1,38	11,21	x	1,045	0,400
5.	2026	x	1,42	50,82	x	0,914	0,400
6.	2027	x	1,45	46,12	x	0,789	0,392
7.	2028	x	1,48	52,90	x	0,789	0,375
8.	2029	x	1,51	53,81	x	0,789	0,347
9.	2030	x	1,53	61,17	x	0,789	0,333
10.	2031	x	1,55	85,90	x	0,738	0,327
11.	2032	x	1,57	69,37	x	0,624	0,321
12.	2033	x	1,58	82,03	x	0,562	0,313
13.	2034	x	1,59	56,58	x	0,562	0,303
14.	2035	x	1,60	57,33	x	0,562	0,301
15.	2036	x	1,61	40,49	x	0,562	0,296
16.	2037	x	1,61	3,69	x	0,562	0,296
17.	2038	x	1,61	4,06	x	0,562	0,296
18.	2039	x	1,61	2,51	x	0,562	0,296
19.	2040	x	1,61	2,85	x	0,562	0,296
20.	2041	x	1,60	3,19	x	0,562	0,296
21.	2042	x	1,60	3,54	x	0,562	0,296
22.	2043	x	1,59	2,89	x	0,562	0,296
23.	2044	x	1,58	2,38	x	0,562	0,296
24.	2045	x	1,58	2,89	x	0,562	0,296
25.	2046	x	1,57	1,09			0,296

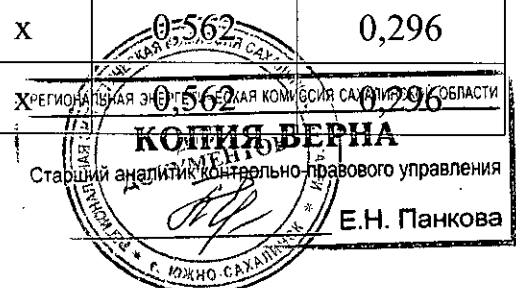

26.	2047	x	1,56	1,75	x	0,562	0,296
27.	2048	x	1,55	2,48	x	0,562	0,296
28.	2049	x	1,54	3,36	x	0,562	0,296
29.	2050	x	1,53	3,80	x	0,562	0,296
30.	2051	x	1,52	4,41	x	0,562	0,296
31.	2052	x	1,51	4,74	x	0,562	0,296
32.	2053	x	1,50	5,06	x	0,562	0,296
33.	2054	x	1,49	5,38	x	0,562	0,296
34.	2055	x	1,48	5,71	x	0,562	0,296
35.	2056	x	1,47	6,70	x	0,562	0,296
36.	2057	x	1,45	4,48	x	0,562	0,296
37.	2058	x	1,44	4,83	x	0,562	0,296
38.	2059	x	1,43	5,63	x	0,562	0,296
39.	2060	x	1,42	6,60	x	0,562	0,296
40.	2061	x	1,41	2,13	x	0,562	0,296
41.	2062	x	1,40	2,18	x	0,562	0,296
42.	2063	x	1,38	1,79	x	0,562	0,296
43.	2064	x	1,37	1,39	x	0,562	0,296
44.	2065	x	1,35	1,69	x	0,562	0,296
45.	2066	x	1,33	1,09	x	0,562	0,296
46.	2067	x	1,32	1,19	x	0,562	0,296
47.	2068	x	1,30	0,75	x	0,562	0,296
48.	2069	x	1,29	0,75	x	0,562	0,296
49.	2070	x	1,28	0,28	x	0,552	0,296

».

